

Parametriermöglichkeit in der ETS des MDT Binäreingang

Programmierern ▾ Hilfe Änderungen hervorheben Standardparameter

1.1.11 Binäreingang 1 Binäreingang 16-fach, 8TE, Eingänge potentialfrei > Allgemeine Einstellung

Allgemeine Einstellung	Entprellzeit [ms]	30 ms ▾
Konfiguration	Zeit langer Tastendruck [s]	0,8 s ▾
Eingang A	Geräteanlaufzeit	1 s ▾
Eingang B	Verhalten bei Busspannungswiederkehr	☒ Werte für Umschaltung nicht abfragen ☐ Werte für Umschaltung abfragen
Eingang C		
Eingang D		
Eingang E		
Eingang F		
Eingang G		
Eingang H		
Eingang I		
Eingang J		
Eingang K		


Kommunikationsobjekte Parameter

Programmierern ▾ Hilfe Änderungen hervorheben Standardparameter


1.1.11 Binäreingang 1 Binäreingang 16-fach, 8TE, Eingänge potentialfrei > Eingang A

Allgemeine Einstellung	Funktion	Schalten ▾
Konfiguration	Unterfunktion	Zustand senden ▾
Eingang A	Wert für steigende Flanke	☐ Aus ☒ An
Eingang B	Wert für fallende Flanke	☒ Aus ☐ An
Eingang C	Verhalten bei Busspannungswiederkehr	☒ nichts senden ☐ Zustand senden
Eingang D	Zyklisches Senden Aktiv	☒ Aus ☐ An
Eingang E	Sperrobjekt	☒ Inaktiv ☐ Aktiv
Eingang F		
Eingang G		
Eingang H		
Eingang I		
Eingang J		
Eingang K		

Kommunikationsobjekte Parameter

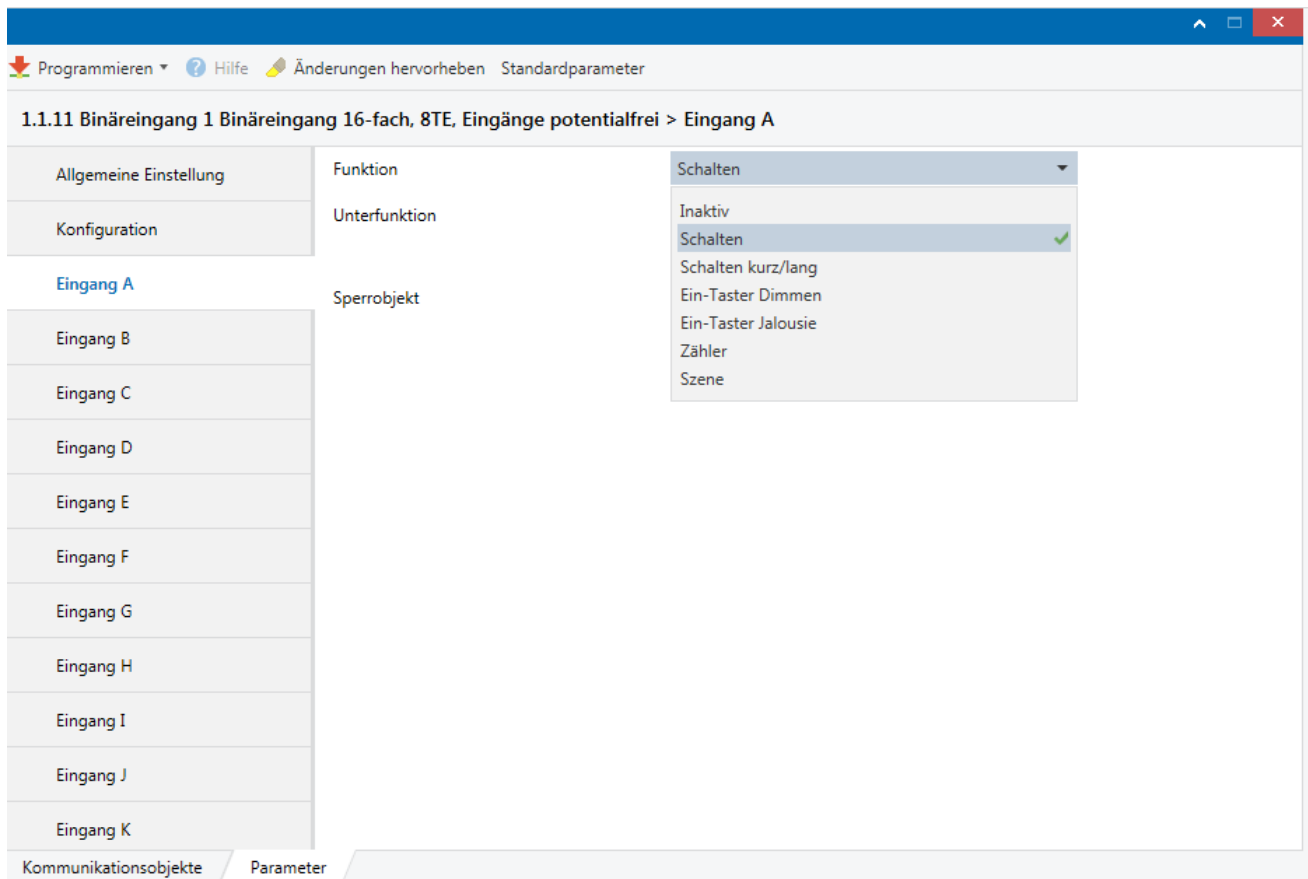

Welche Unterfunktion muss gewählt werden?

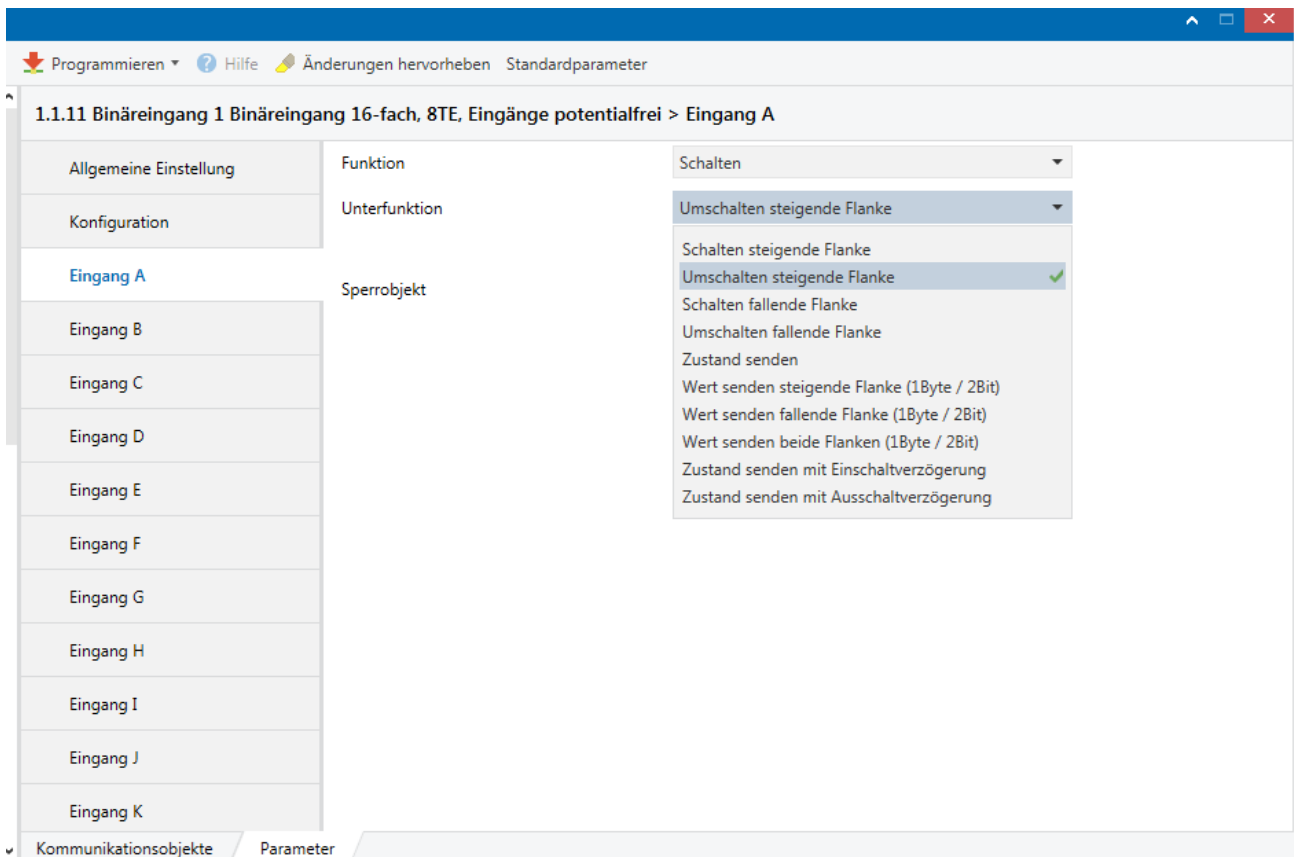

Programmieren

Geräteinfo

Zurücksetzen

Entladen

Suchen

Nummer	Name	Objektfunktion	Beschreibung	Gruppenadresse	Länge	K	L	S	Ü	A	D
0	Eingang A	Schalter	Kanal A	2/4/1	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
1	Eingang A	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
5	Eingang B	Schalter	Kanal B	2/4/4	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
6	Eingang B	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
10	Eingang C	Schalter	Kanal C	2/4/7	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
11	Eingang C	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
15	Eingang D	Schalter	Kanal D	2/4/10	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
16	Eingang D	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
20	Eingang E	Schalter	Kanal E	2/4/13	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
21	Eingang E	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
25	Eingang F	Schalter	Kanal F	2/4/16	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
26	Eingang F	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
30	Eingang G	Schalter	Kanal G	2/4/19	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
31	Eingang G	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
35	Eingang H	Schalter	Kanal H	2/4/22	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
36	Eingang H	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
40	Eingang I	Schalter	Kanal I	2/4/25	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
41	Eingang I	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
45	Eingang J	Schalter	Kanal J	2/4/28	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
46	Eingang J	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
50	Eingang K	Schalter	Kanal K	2/4/31	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
51	Eingang K	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
55	Eingang L	Schalter	Kanal L	2/4/34	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch
56	Eingang L	Wert für Umschaltung			1 bit	K	-	S	Ü	A	Sch
60	Eingang M	Schalter	Kanal M	2/4/37	1 bit	K	L	-	Ü	-	Sch

Kommunikationsobjekte

Parameter

In der Config sieht das dann so aus für z.B. einen Präsenzmelder

